


Bemærk

- Åbningen til luftindtag skal forblive åben.
- Rumet hvor kedlen er installeret, skal have de nødvendige åbninger til luftforsyning i henhold til Gasreglementet 13-4. Åbningerne må ikke gøres mindre eller tillukkes.
- Aftrækstilbehør rør og lignende har godkendelsesnr. CE-0036-CPD-9169-003.

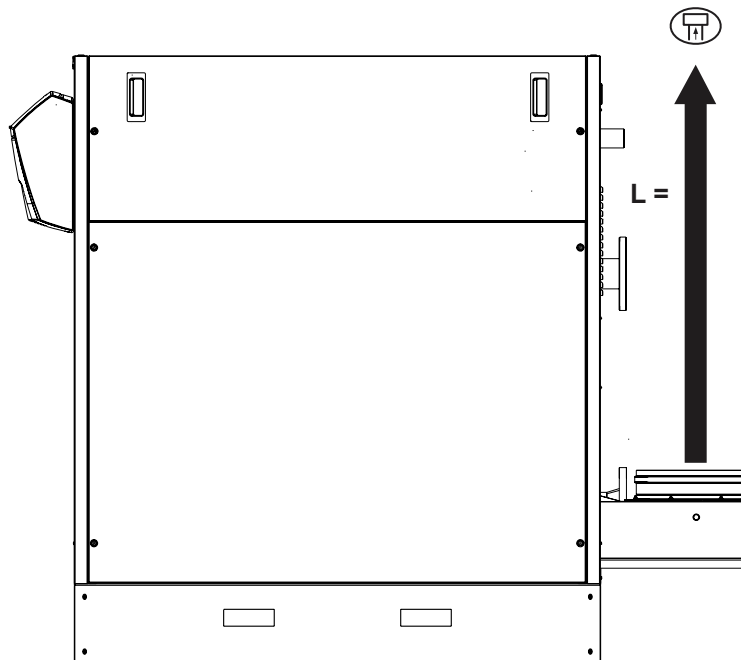

Aftræksdiameter og højde

Serie	Type	Skorstensdiameter [mm]	Maks. tryk ved tilslutning [Pa]	Røggasmængde [kg/h]	Maks. skorstenslængde [L]
Alu Pro Power	150*	160	100	164	20
	225	200	100	224	25
	300	250	100	285	35
	375	250	100	336	25
	450	315	100	392	35
	525	315	100	457	30
	600	315	100	523	25

For hver 90° bøjning fratrækkes 2 meter i længden og for hver 45° bøjning fratrækkes 1,5 meter i længden. *) Husk kedelovergang (se side 239).